

Předmět: RE: [EXT] ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍ STUDII BŘEZOLUPY – US 2,3,4,5, LOKALITA PRO BYDLENÍ – BI 18, 95, 96, 97

Od: Lečbych, Karel <karel.lecbych@eon.cz>

Datum: 11.12.2020 9:49

Komu: Ing.arch. Martin Špiller <m.spiller@email.cz>

Dobrý den,
přílohou posílám návrh trasy kabelu a umístění trafostanic. Prosím o zakreslení do studie.

Děkuji a přeji hezký den.

Karel Lečbych
Vedoucí/Head of
Regionální správa Otrokovice / Regional management Otrokovice
T +420 577 163 357
M +420 602 569 185
E karel.lecbych@eon.cz

E.ON Distribuce, a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6
CZ-370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1772 pod IČ: 28085400

Prosím, myslete na naše životní prostředí a netiskněte tento e-mail, pokud to není opravdu nutné.

Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to.

-----Original Message-----

From: Ing.arch. Martin Špiller <m.spiller@email.cz>

Sent: Friday, November 13, 2020 12:52 PM

To: Lečbych, Karel <karel.lecbych@eon.cz>

Subject: [EXT] ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍ STUDII BŘEZOLUPY – US 2,3,4,5, LOKALITA PRO BYDLENÍ – BI 18, 95, 96, 97

This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS, particularly with links and attachments

Dobrý den,

Žádám Vás tímto k vyjádření k Územní studii Březolupy – US2,3,4,5, lokalita pro bydlení BI 18, 95, 96, 97 z důvodu vyplývajícího z požadavku zadání územních studií.


S pozdravem

Ing.arch. Martin Špiller
(tel.:776193871)

—Přílohy:—

Březolupy-VN.pdf

838 KB

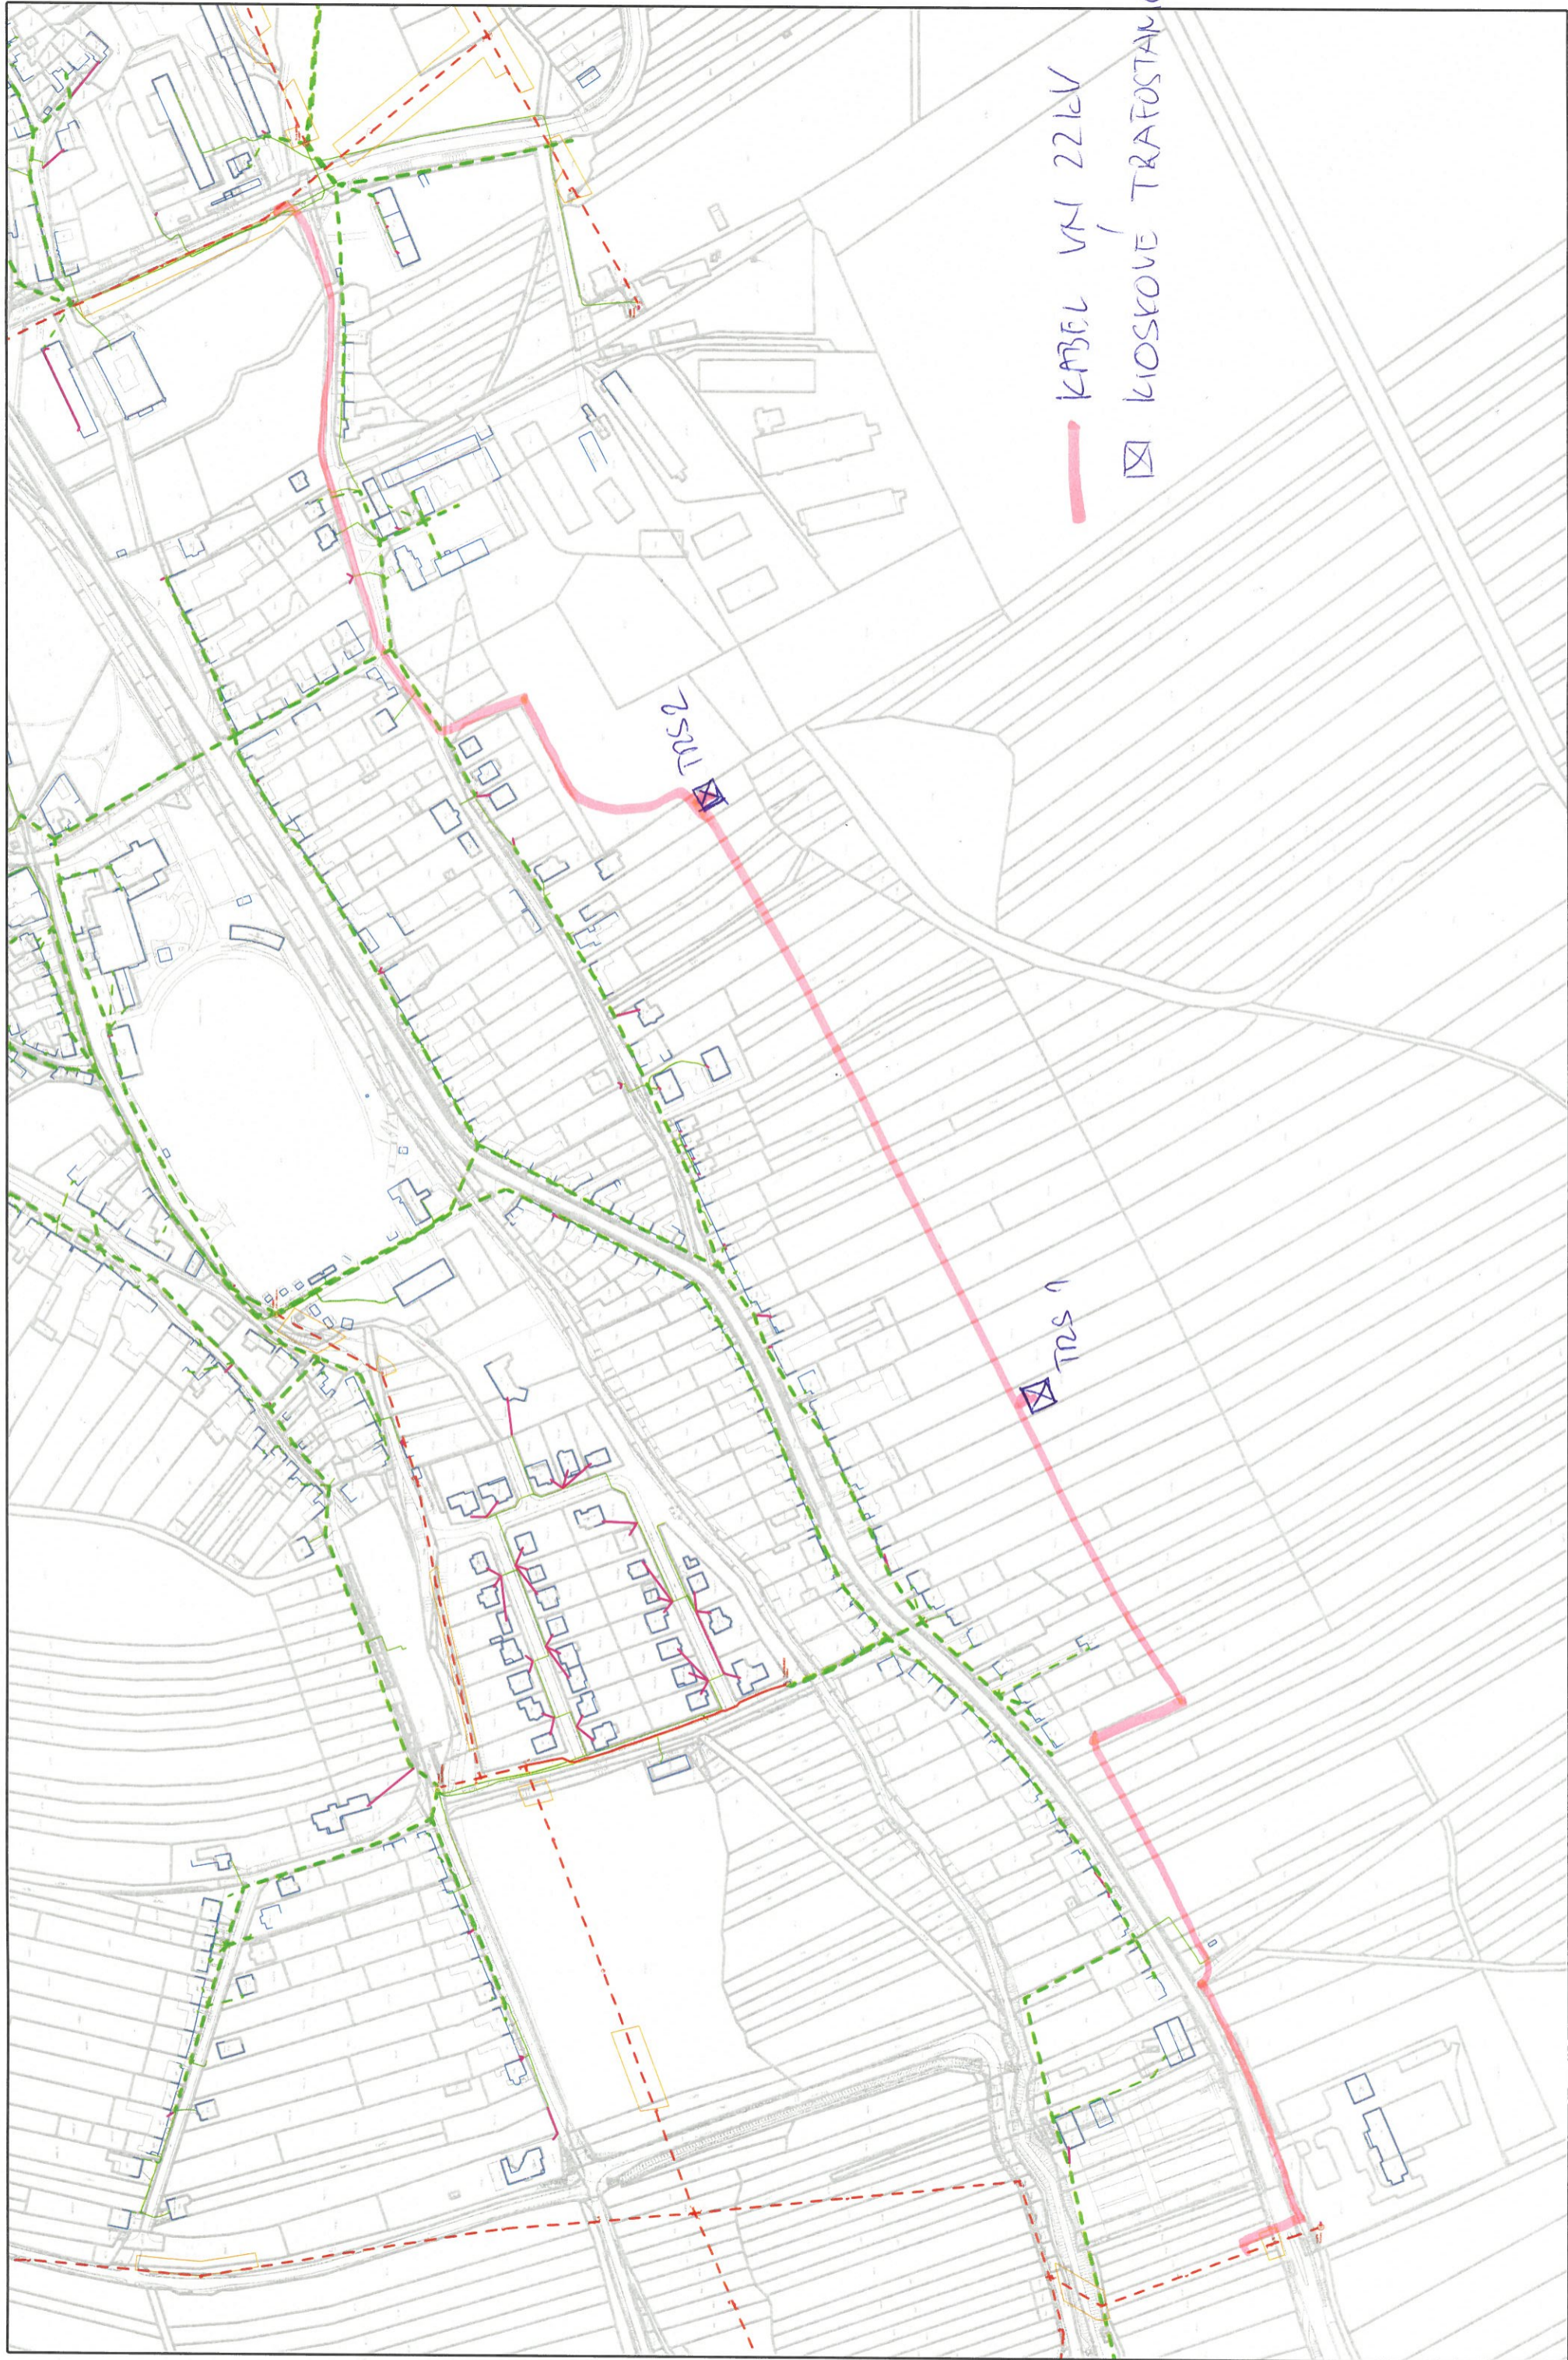

KABEL VN 22kV

☒ KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE

Předmět: RE: VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍ STUDII BŘEZOLUPY – US 2,3,4,5, LOKALITA PRO BYDLENÍ – BI 18, 95, 96, 97

Od: Pilný Martin <Martin.Pilny@gasnet.cz>

Datum: 2.12.2020 13:48

Komu: Ing.arch. Martin Špiller <m.spiller@email.cz>

Dobrý den,
S Vámi předloženou studií souhlasím.

S pozdravem
Martin Pilný
GasNet Služby, s.r.o.
Odbor přípoj. a rozvoj PZ-Morava jih
Specialista plynových zař.-Morava jih
Plynárenská 499/1, 60200 Brno
T (interní) (911) 6520
T +420 547 116 520
M +420 724 225 996
E martin.pilny@gasnet.cz



Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresáti. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani příložených příloh.
Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích příložených příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoliv fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahují tuto e-mailovou zprávu, v žádném případě nezakládají jejímu adresáti nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

Notice: This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, or you think that you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete the message and any attachments thereto from your computer. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disseminate, distribute, copy or make the content of the message and any attachments thereto available to third persons.
This e-mail including its content and any attachments does not bind its sender to the conclusion of an oral or written contract, unless explicitly stated otherwise in this e-mail. The sender reserves the right not to enter into an agreement in any phase of the negotiation, in particular if necessary internal consents and approvals were not obtained. The possibility of concluding the contract without all its content expressly agreed in the form of the contractual proposal approved in writing by all parties is excluded. Any communications contained in this e-mail do not constitute for its addressee any claim for damages under § 1729 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, or any other claim against the sender.

From: Ing.arch. Martin Špiller <m.spiller@email.cz>

Sent: Wednesday, December 2, 2020 1:44 PM

To: Pilný Martin <Martin.Pilny@gasnet.cz>

Subject: Re: VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍ STUDII BŘEZOLUPY – US 2,3,4,5, LOKALITA PRO BYDLENÍ – BI 18, 95, 96, 97

Dobrý den,
posílám upravenou textovou část (str.13).
Děkuji a s pozdravem
M.Špiller
(tel.:776193871)

Dne 2.12.2020 v 13:05 Pilný Martin napsal(a):

Dobrý den,
V příloze Vám posílám Situaci STL plynárenských zařízení v dané lokalitě s místy přípojení případných nových plynárenských sítí.
Případná plynořadnice bude realizována novým zokruhovaným STL plynovodem PE dn 110 mezi místy přípojení. Případné nové odbočkové plynovody budou dimenze PE dn 63 a nové STL přípojky PE dn 32, jak pro BD, tak pro RD.

S pozdravem
Martin Pilný
GasNet Služby, s.r.o.
Odbor přípoj. a rozvoj PZ-Morava jih
Specialista plynových zař.-Morava jih
Plynárenská 499/1, 60200 Brno
T (interní) (911) 6520
T +420 547 116 520
M +420 724 225 996
E martin.pilny@gasnet.cz



Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresáti. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani příložených příloh.
Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích příložených příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoliv fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahují tuto e-mailovou zprávu, v žádném případě nezakládají jejímu adresáti nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

Notice: This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, or you think that you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete the message and any attachments thereto from your computer. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disseminate, distribute, copy or make the content of the message and any attachments thereto available to third persons.
This e-mail including its content and any attachments does not bind its sender to the conclusion of an oral or written contract, unless explicitly stated otherwise in this e-mail. The sender reserves the right not to enter into an agreement in any phase of the negotiation, in particular if necessary internal consents and approvals were not obtained. The possibility of concluding the contract without all its content expressly agreed in the form of the contractual proposal approved in writing by all parties is excluded. Any communications contained in this e-mail do not constitute for its addressee any claim for damages under § 1729 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, or any other claim against the sender.

From: Ing.arch. Martin Špiller <m.spiller@email.cz>

Sent: Wednesday, December 2, 2020 9:56 AM

To: Pilný Martin <Martin.Pilny@gasnet.cz>

Subject: Fwd: VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍ STUDII BŘEZOLUPY – US 2,3,4,5, LOKALITA PRO BYDLENÍ – BI 18, 95, 96, 97

Dobrý den,
posílám dle dohody.
Děkuji
M.Špiller
(tel.:776193871)

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍ STUDII BŘEZOLUPY – US 2,3,4,5, LOKALITA PRO BYDLENÍ – BI 18, 95, 96, 97

Datum: Fri, 13 Nov 2020 10:54:06 +0100

Od: Ing.arch. Martin Špiller <m.spiller@email.cz>

Komu: zdenek.rezac@gasnet.cz

Dobrý den,

Žádám Vás tímto k vyjádření k Územní studii Březolupy – US2,3,4,5, lokalita pro bydlení BI 18, 95, 96, 97 z důvodu vyplývajícího z požadavku zadání územních studií.

S pozdravem

Ing.arch. Martin Špiller

Váš dopis zn.:
Ze dne: 13.11.2020
Naše č. j.: MUUH-SŽP/86926/2020/Bu
Spisová zn.: Spis/ 281/2020/KOS 1232
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje: Ing. Pavel Bureš
Telefon: 572 525 154
E-mail: pavel.bures@mesto-uh.cz
Datum: 16.12.2020



ŠPILLER s.r.o.
Štefánikova č. p. 131/61
612 00 Brno

VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍ STUDII

Název stavby: „**Územní studie Březolupy –US 2,3,4,5**“ na pozemcích dle územní studie v katastrálním území Březolupy.

Pořizovatel: MěÚ Uh. Hradiště, odd. územního plánování
Zadavatel: Obec Březolupy
Druh řízení: územní studie
Projektová dokumentace: ŠPILLER s.r.o., 09/2020

1. Silniční správní úřad

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu, jakožto obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňující stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, k předložené územní studii sděluje souhlasné stanovisko za předpokladu splnění následujícího:

- v místech napojení nových komunikací na stávající komunikace je nutné dodržet rozhledové trojúhelníky, kdy v prostoru rozhledového pole řidiče nesmí být žádné překážky vyšší 0,7 m. Z důvodu zajištění bezpečného rozhledu požadujeme navržená parkovací místa ve vnitřním směrovém oblouku komunikace odstranit a řešit na přehlednějším rovném úseku komunikace.

Poučení:

Vyjádření není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Pro jeho případné změny nebo zrušení platí ustanovení § 154 – 158 správního řádu.

Ing. Rostislav Novosad

vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Doručí se:

ŠPILLER s.r.o., Štefánikova č. p. 131/61, 612 00 Brno